

Zonage d'assainissement

Commune de SAHURS

Carte diagnostic

Contraintes parcellaires de l'habitat et carte pédologique



1	07/03/2019	CORRECTION HABITAT	LF	LA
0	13/12/2013	PREMIERE EMISSION	DMA	NCA
INDICE	DATE	MODIFICATIONS	DESSINE	VERIFIE
Phase 1		FORMAT :	AO	
		ECHELLE :	1/5.000ème	
		AFFAIRE N°:	HYR20015H	

Egis Eau - Agence Normandie
 Parc Technologique de la Vatine
 9, rue Andreï Sakharov
 76130 MONT SAINT AIGNAN
 Tél : +33 (0)2 35 67 30 66 - Fax : +33 (0)2 35 67 25 03
 rouen-sakharov.egis-eau@egis.fr



- PEDOLOGIE**
- Unités de sols à structure dominante limoneuse ou argileuse
- U1 : Sols limoneux bruns sur limons faiblement argileux en profondeur
 - U2 : Sols limoneux peu épais sur limons argileux
 - U3 : Sols limono-argileux à argilo-limoneux, hydromorphie variable
 - U4 : Sols limoneux peu profonds sur craie
 - U5 : Sols alluviaux argileux ou argilo-limoneux, hydromorphes
- Unités de sols à structure dominante sableuse
- U6 : Sables limoneux moyennement épais sur sables (présence de graves / silix)
 - U7 : Sables limoneux peu/très peu épais sur sables (présence de graves / silix)

- LEGENDE**
- Limite de commune
- ANALYSE DE L'HABITAT**
- Contraintes parcellaires
- Absence de contrainte (CSD=0)
 - Contraintes faibles (CSD=1)
 - Contraintes modérées (CSD=2)
 - Contraintes moyennes (CSD=3)
 - Contraintes fortes (CSD=4)
 - Contraintes maximum (CSD=5)
 - Habitat desservi raccordable

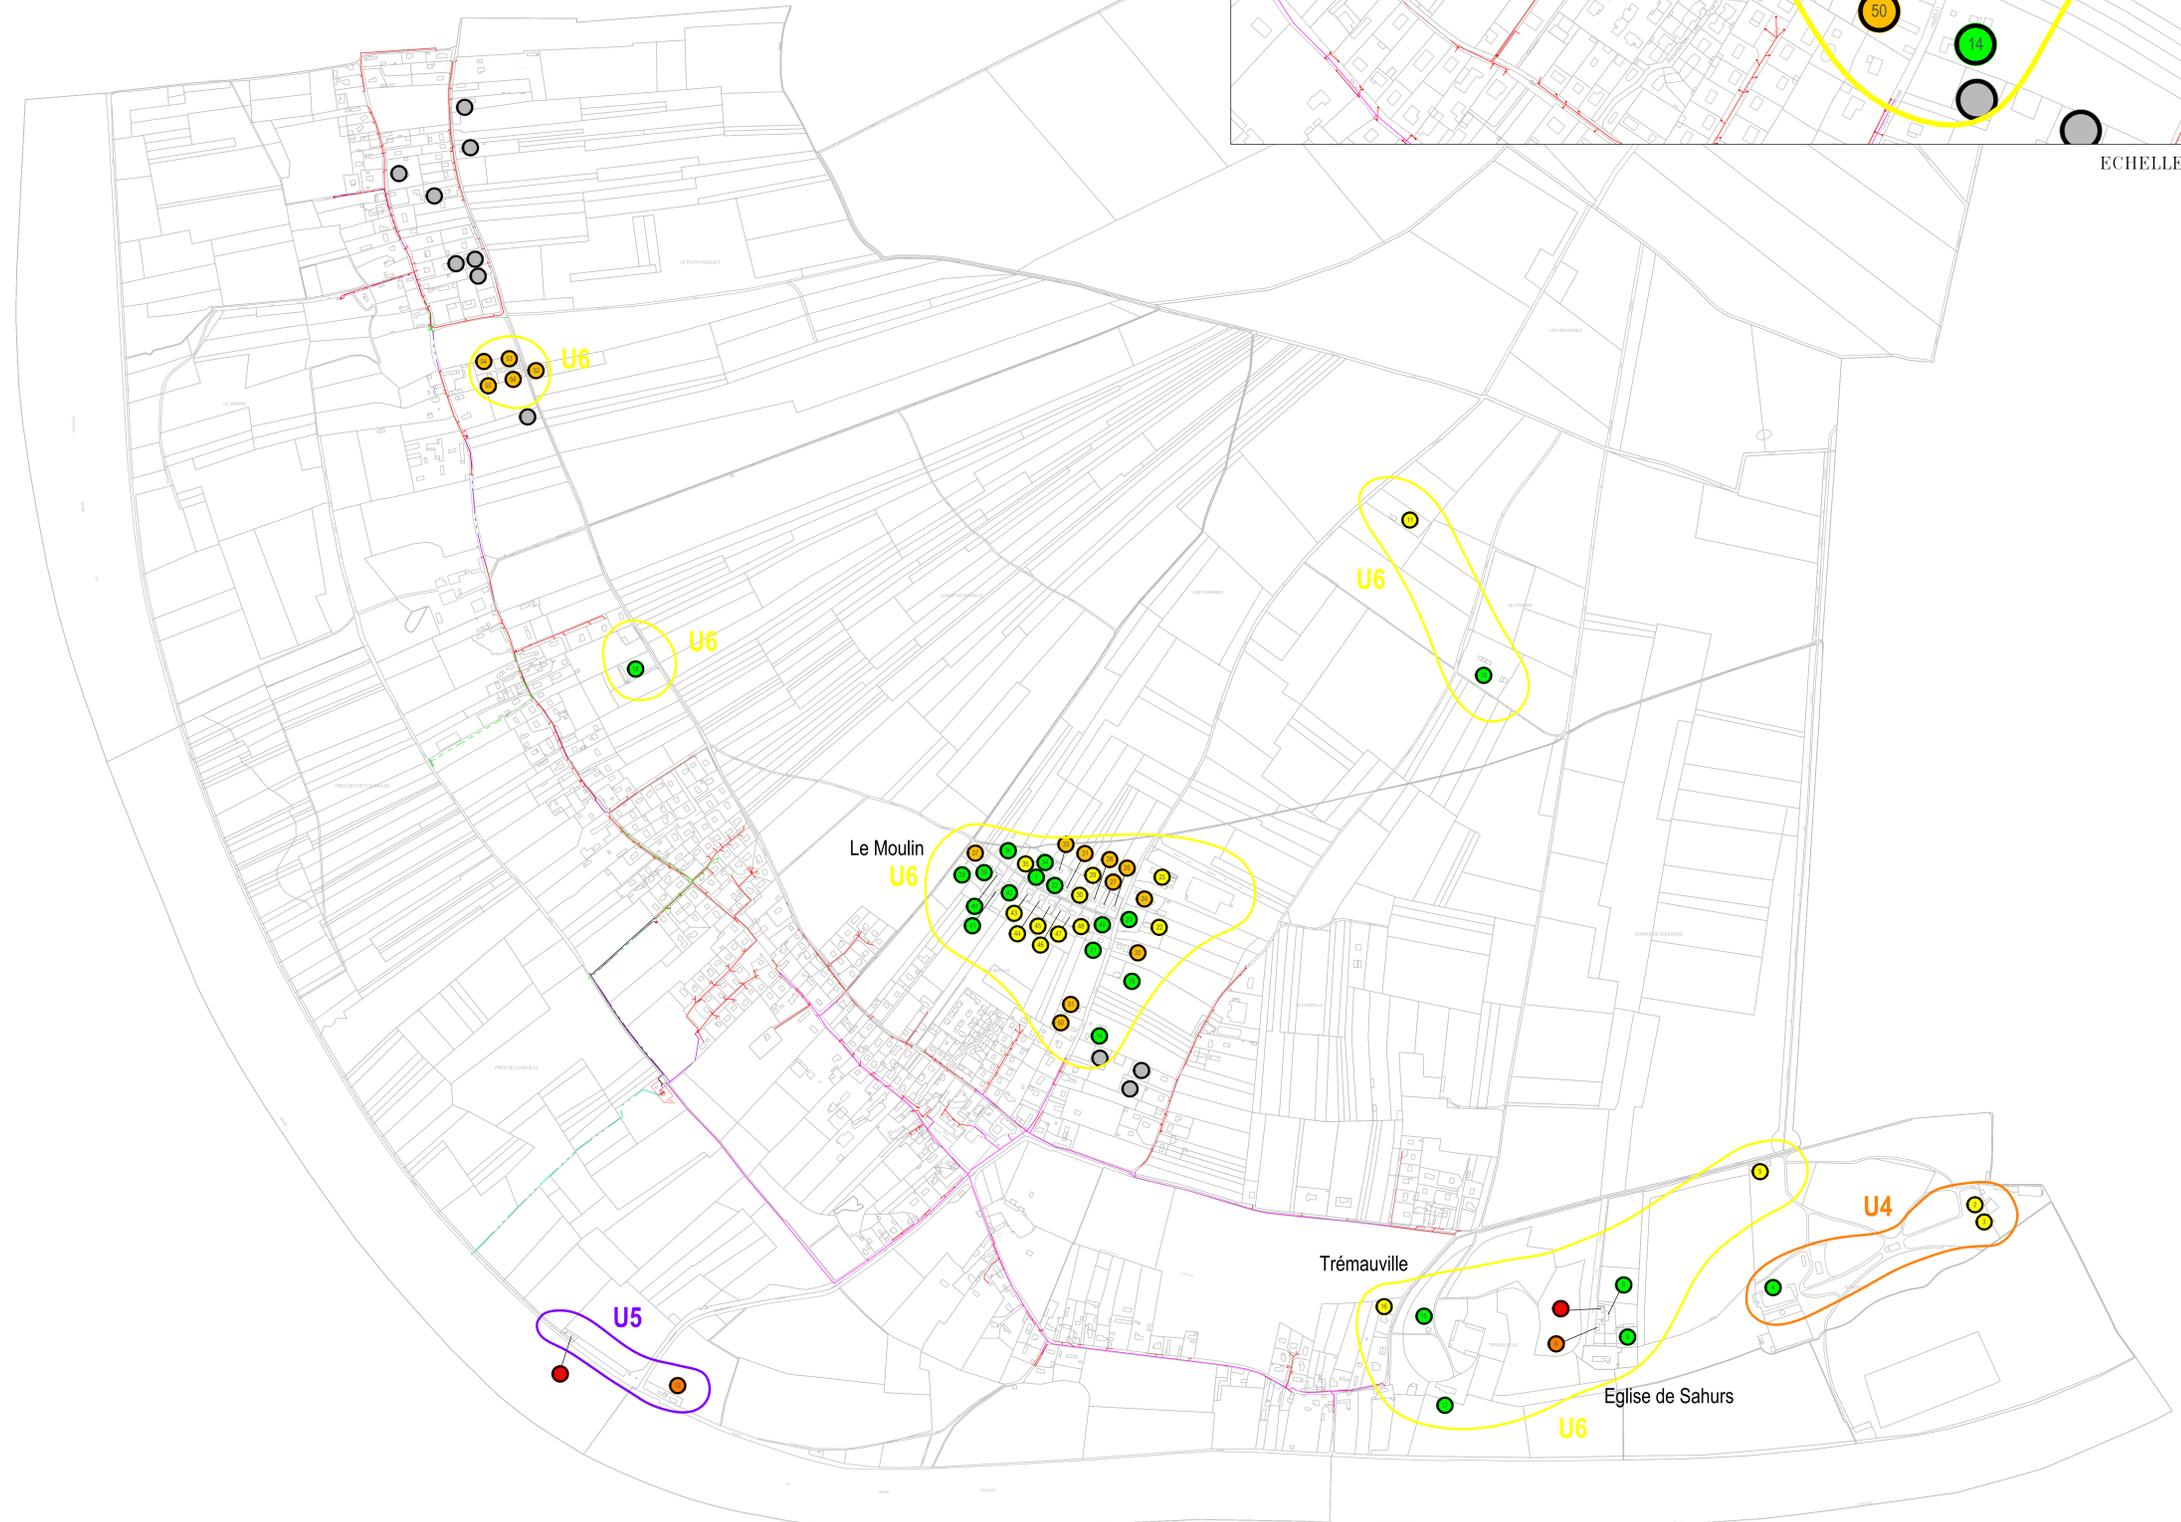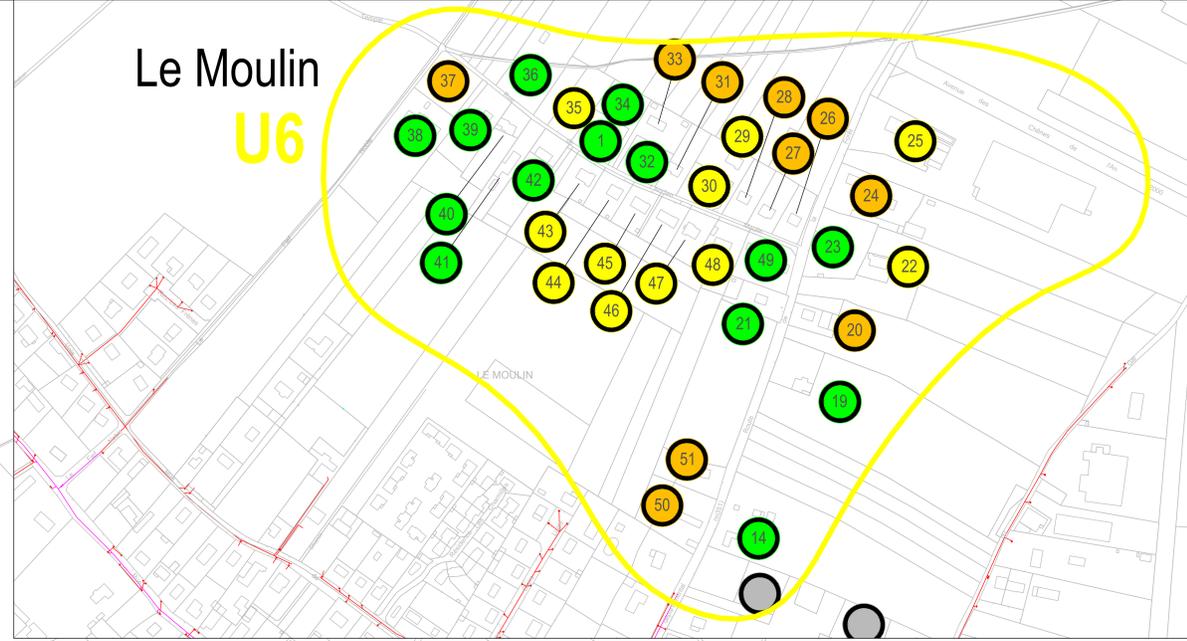

ECHELLE : 1/2.000ème